


Fehlschaltung : RTL greift an falschem Ort ein

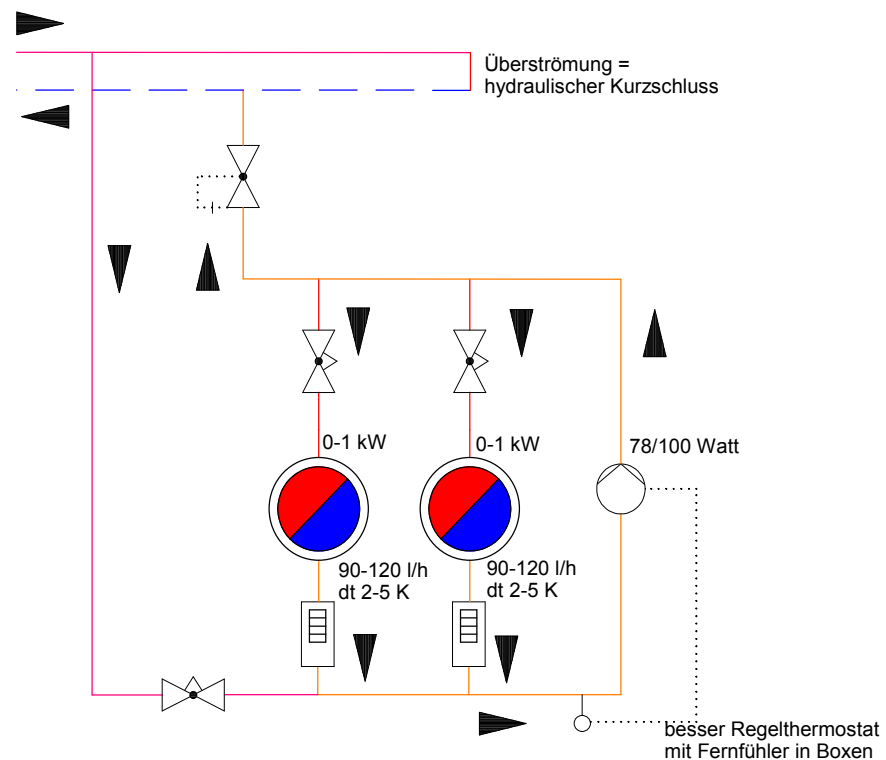

nachgebessert, aber noch immer nicht optimal

LEGENDE siehe Abb. 2

TAB-HW Abb. 1b
 Hauszentrale – Raumheizung
 direkter Anschluss
 mit Beimischregelung

GUT Gesellschaft für
 umweltfreundliche Technologie
 Gartenstr. 7, 37574 Einbeck
 T. 05561-1923520/Fax -923519
 gut.energie@t-online.de
 www.gut-energie.de
 Version 20.05.2009